

2023年7月3日  
日本製鉄株式会社  
東日本製鉄所君津地区

## 東日本製鉄所君津地区における排水系統内の水の連続放水について

本年5月23日に公表いたしました東日本製鉄所君津地区における排水系統内の水の放水については、5月25日に開始し、これまで14回、排水口を閉止している一部排水系統（#11排水系統、#14排水系統）から、鋼製タンクに汲み上げ、個別に水質測定を行った上で、別の排水口（#15排水口、#17排水口）から放水してまいりました。

水質測定の結果、これまで排水系統から汲み上げて放水したすべての水について、問題の無いことを確認しております。

放水開始以降、当該系統内は、その後の降雨による雨水流入などにより、通常通り放水可能な水が溜まっている状態が続いております。


このような状況を踏まえ、千葉県のご了解の下、7月上旬より、これらの水について、水質の安全性を適切に監視しながら、ポンプを使用して#17排水口から連続的に放水いたします。

なお、現在、閉止している排水口の再開については、今回の放水後に千葉県とご相談しながら適切に準備を進めてまいります。

以 上

[今回放水の対象]

- |          |                               |        |
|----------|-------------------------------|--------|
| #11 排水系統 | 連続的に#17 排水口から放水。              | 7月上旬開始 |
| #14 排水系統 | #11 排水系統を経由し、連続的に#17 排水口から放水。 | 7月上旬開始 |

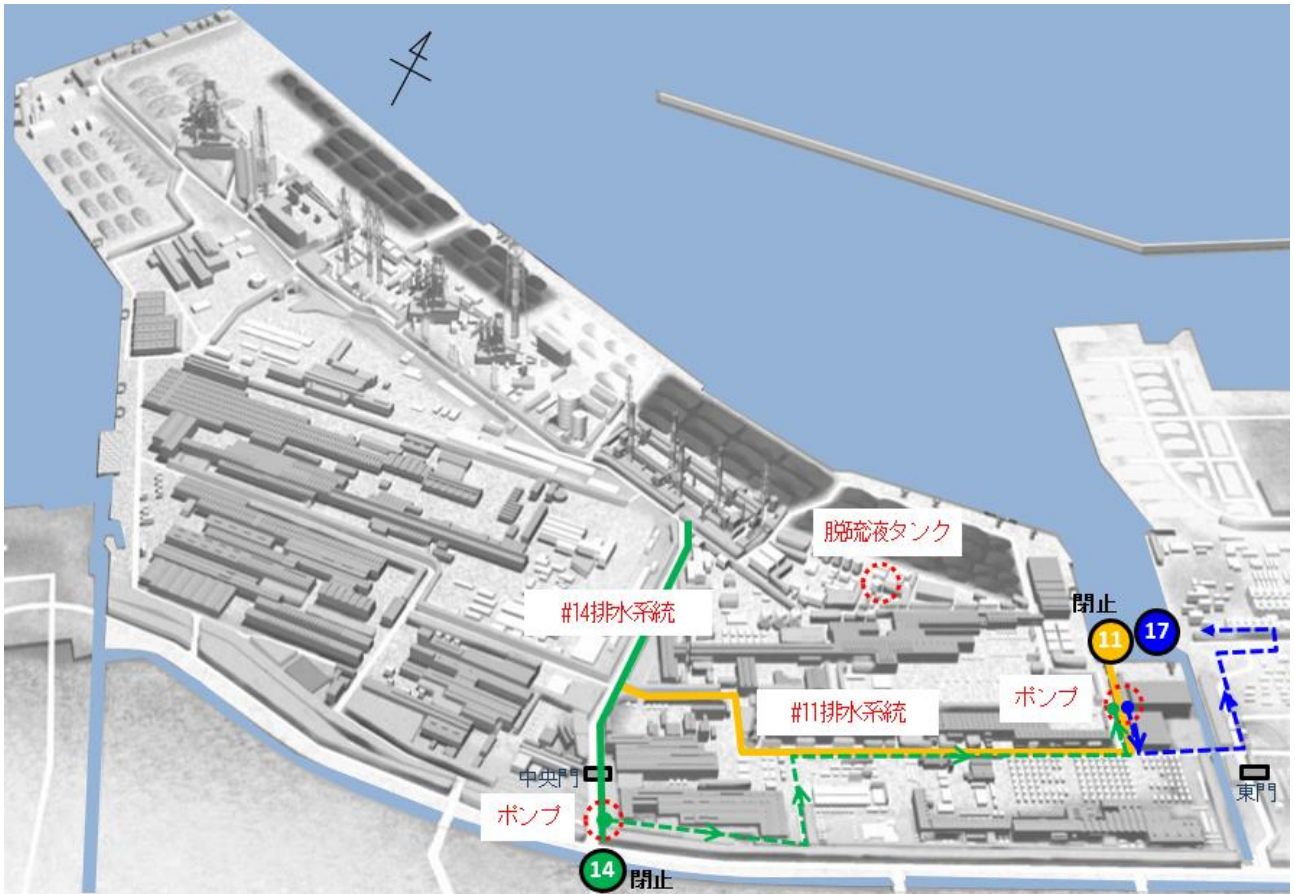

(本件に関する問い合わせ先)

君津地区総務部	TEL : 0439-50-2013
本社総務部広報センター	TEL : 03-6867-2135、2146、3419、2977

以上