

2023年8月24日  
日本製鉄株式会社  
東日本製鉄所君津地区

## 東日本製鉄所君津地区における着色水処理プラントの処理水放水について

着色水流出事案（2022年6月24日公表）で発生し排水系統などに流入した着色水は、コンクリートピット等に回収し、含有成分に応じて産業廃棄物処分または着色水処理プラントでの処理を実施しております。このうち、着色水処理プラントでの処理後の水（以下、処理水）については、コンクリートピットに再貯留後、水質測定を行い、排水基準上、問題の無いことを確認しております。


処理水については、千葉県のご了解の下、8月24日より、水質の安全性を適切に監視しながら、ポンプを使用して#17排水口から放水いたします。

なお、閉止している排水口の再開については、千葉県とご相談しながら適切に準備を進めてまいります。

以上

[今回放水の対象]

コンクリートピットに貯留している処理水を#17 排水口から放水。

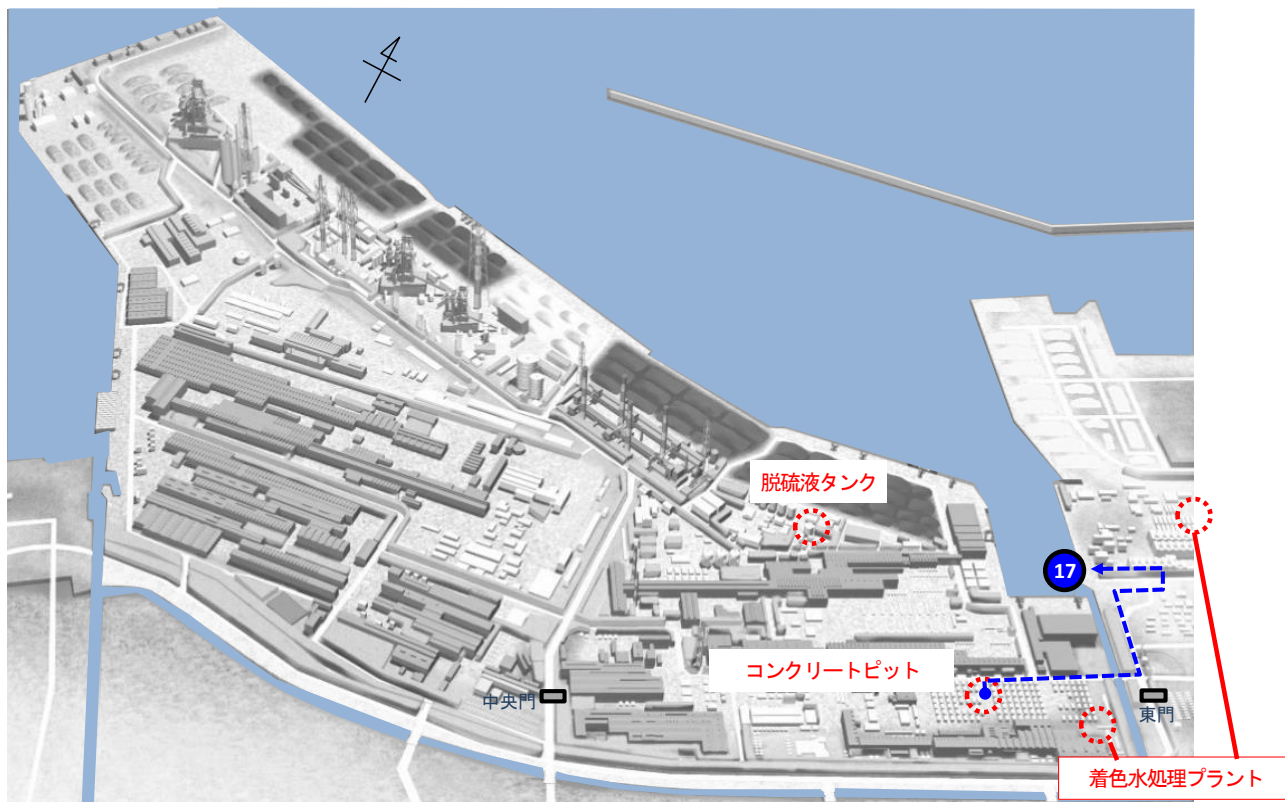

(本件に関する問い合わせ先)

君津地区総務部

TEL : 0439-50-2013

本社総務部広報センター

TEL : 03-6867-2135、2146、3419、2977

以上