

2023年9月11日
日本製鉄株式会社
東日本製鉄所君津地区

東日本製鉄所君津地区における#11 排水口の再開について

着色水流出事案（2022年6月24日公表）以降、排水口を閉止していた#11 排水系統、#14 排水系統（以下、当該排水系統）の水については、本年7月3日に公表いたしました通り、ポンプを使用して、別の排水口（#17 排水口）から、連続的に放水してまいりました。これまで当該排水系統から放水した水については、水質測定を行い、排水基準上、問題の無いことを確認しております。


このような状況を踏まえ、千葉県ともご相談の上、本日より、閉止していた#11 排水口を再開して、当該排水系統の水を#11 排水口から放水することといたしました。引き続き、水質の安全性を適切に監視してまいります。

なお、現在閉止しているその他の排水口の再開については、千葉県とご相談しながら適切に準備を進めてまいります。

以上

[今回開放する排水口と放水対象]

- | | | |
|----------|---------------------------|---------|
| #11 排水系統 | #11 排水口を開放し放水。 | 9月11日開始 |
| #14 排水系統 | #11 排水系統を経由し、#11 排水口から放水。 | 9月11日開始 |

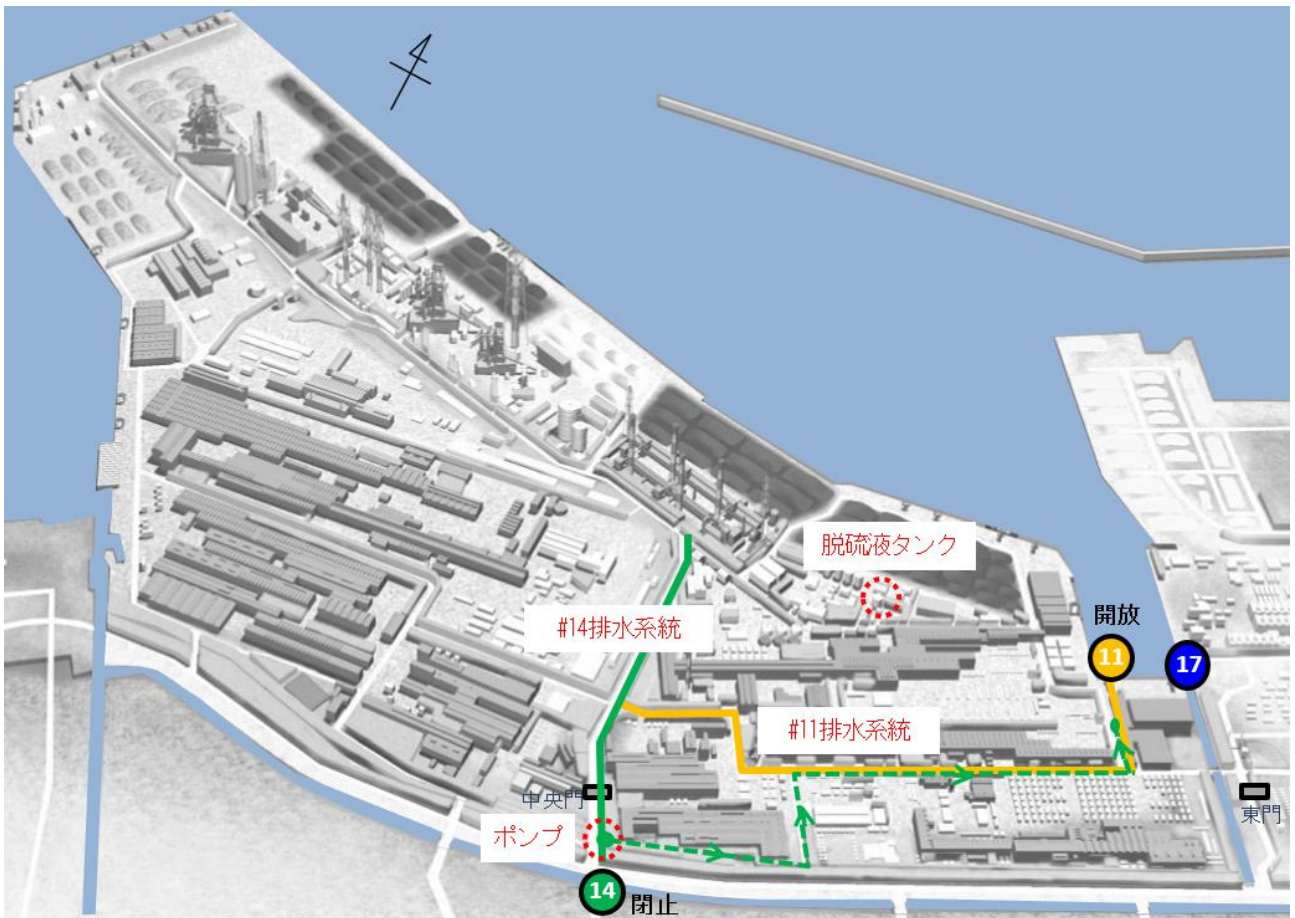

(本件に関する問い合わせ先)

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 君津地区総務部 | TEL : 0439-50-2013 |
| 本社総務部広報センター | TEL : 03-6867-2135、2146、3419、2977 |

以上