

2023年10月12日  
日本製鉄株式会社  
東日本製鉄所君津地区

## 東日本製鉄所君津地区における排水系統内の水の放水について

着色水流出事案（2022年6月24日公表）以降、排水口を閉止している#10排水系統については、清浄化が完了するとともに、その後の雨水流入などにより通常通り放水可能な水（以下、正常水）が満たされた状態にあります。


このような状況を踏まえ、千葉県ともご相談の上、本日より、これらの正常水について、水質の安全性に万全を期しながら、放水することといたしました。具体的には、#11排水系統の放水時の方法（2023年5月23日公表）と同様、#10排水系統内の水を鋼製タンクに汲み上げた上で個別に水質測定を行い、問題の無いことを確認してから放水いたします。

なお、現在閉止している排水口の取り扱いについては、千葉県ともご相談しながら適切に検討してまいります。

以 上

[今回放水の対象]

#10 排水系統 鋼製タンクに汲み上げ、水質測定を実施。#17 排水口から放水。 10月12日放水開始。

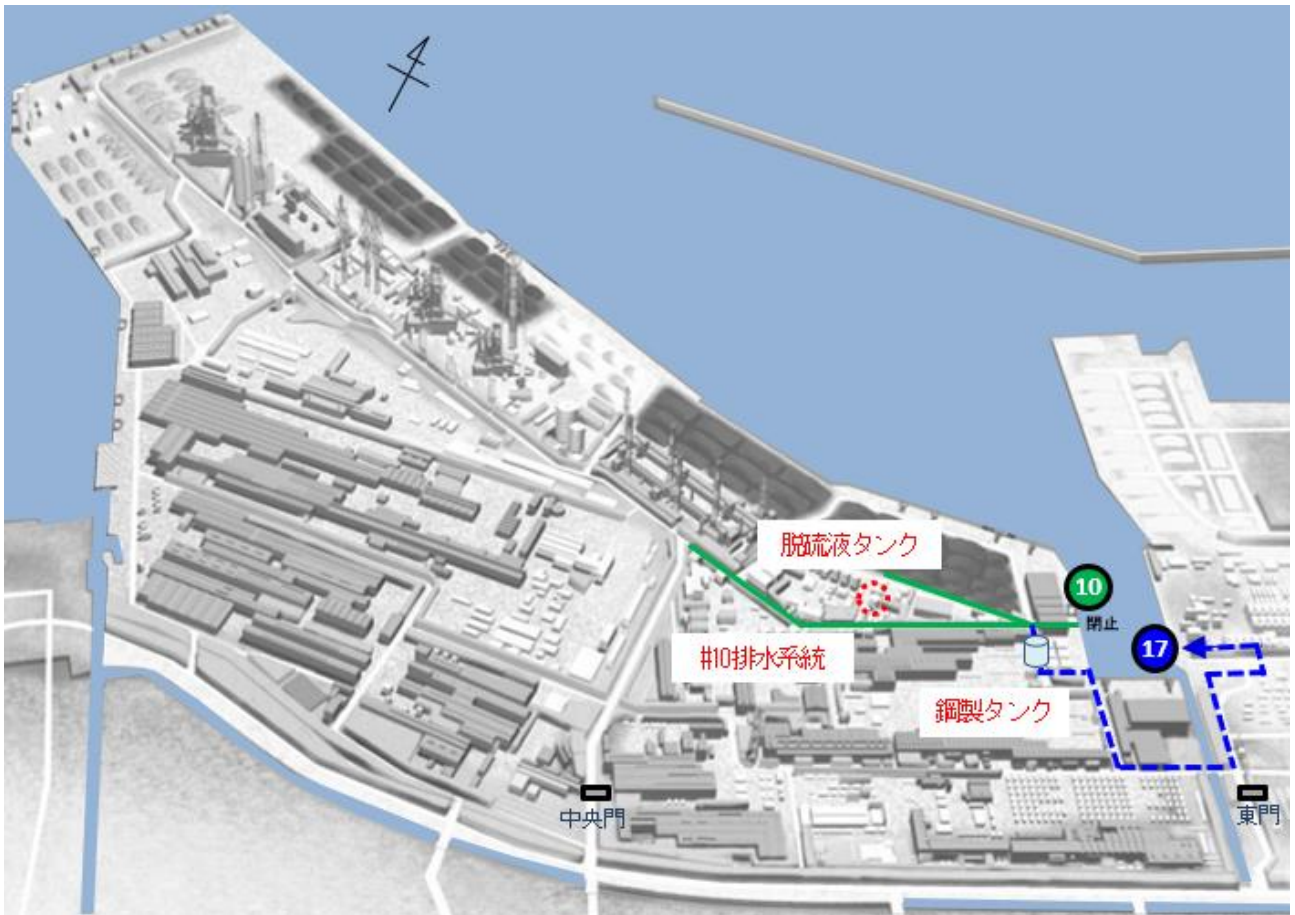

(本件に関する問い合わせ先)

君津地区総務部

TEL : 0439-50-2013

本社総務部広報センター

TEL : 03-6867-2135、2146、3419、2977

以上