

2023年12月18日
日本製鉄株式会社
東日本製鉄所君津地区

東日本製鉄所君津地区における#10排水口の再開について


着色水流出事案（2022年6月24日公表）以降、排水口を閉止していた#10排水系統（以下、当該排水系統）の水については、本年11月7日に公表いたしました通り、ポンプを使用して、別の排水口（#17排水口）から、連続的に放水してまいりました。これまで当該排水系統の水については、水質測定を行い、排水基準上、問題の無いことを確認しております。

このような状況を踏まえ、千葉県ともご相談の上、本日より、閉止していた#10排水口を再開して、当該排水系統の水を#10排水口から放水することといたしました。引き続き、水質の安全性を適切に監視してまいります。

以上

[今回再開する排水口と放水対象]

#10 排水系統 #10 排水口を再開し放水。12月18日開始。

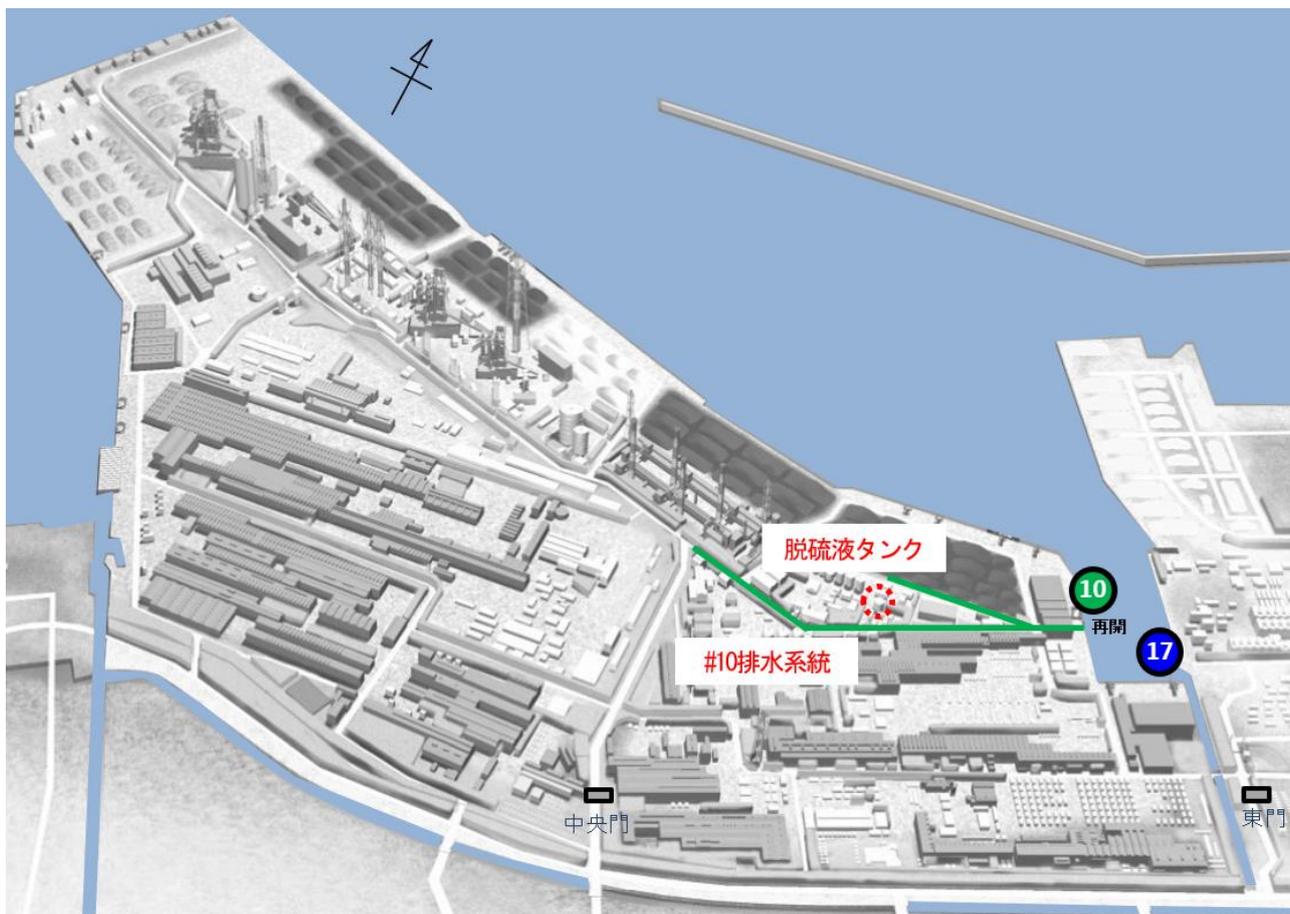

(本件に関する問い合わせ先)

君津地区総務部

TEL : 0439-50-2013

本社総務部広報センター

TEL : 03-6867-2135、2146、3419、2977

以上