


# 納入申請図

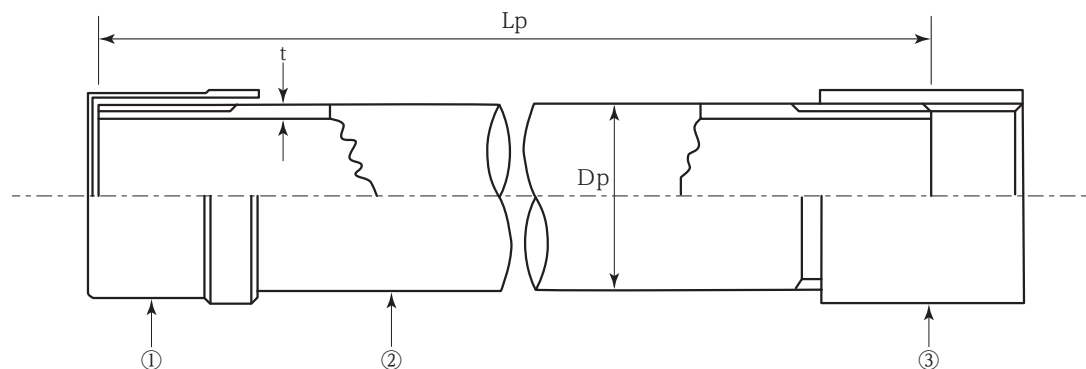

備考1. 鋼管の寸法許容差 (mm)

| 呼び径  | 外径 (Dp) | 外径の許容差 | 肉厚 (t) | 肉厚の許容差            |
|------|---------|--------|--------|-------------------|
| 15A  | 21.7    | ±0.5   | 2.8    | + 規定なし<br>- 12.5% |
| 20A  | 27.2    | ±0.5   | 2.8    |                   |
| 25A  | 34.0    | ±0.5   | 3.2    |                   |
| 32A  | 42.7    | ±0.5   | 3.5    |                   |
| 40A  | 48.6    | ±0.5   | 3.5    |                   |
| 50A  | 60.5    | ±0.5   | 3.8    |                   |
| 65A  | 76.3    | ±0.7   | 4.2    |                   |
| 80A  | 89.1    | ±0.8   | 4.2    |                   |
| 90A  | 101.6   | ±0.8   | 4.2    |                   |
| 100A | 114.3   | ±0.8   | 4.5    |                   |

鋼管の長さ ( $L_p$ ) は5500mmとし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考2. 管は、JIS G 3452の規定値を満足するものとする。

備考3. ねじは、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の規定値を満足するものとする。

備考4. ソケットは、JIS B2301 (ねじ込み式可鍛鉄製管継手) の規定値を満足するものとする。

| 摘要                     |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. 鋼管の種類<br>SGP E-H 黒管 |                          |
| 2. 両管端仕様<br>ねじ付        |                          |
| ①                      | ねじ保護環                    |
| ②                      | 鋼管                       |
| ③                      | ソケット                     |
| 名称                     | 配管用炭素鋼鋼管<br>(JIS G 3452) |
| 御注文先                   | 向先または用途                  |
| 日本製鉄株式会社               |                          |
| 作成日                    | 2019年4月1日                |
| 年 月 日                  |                          |