


# 納入申請図

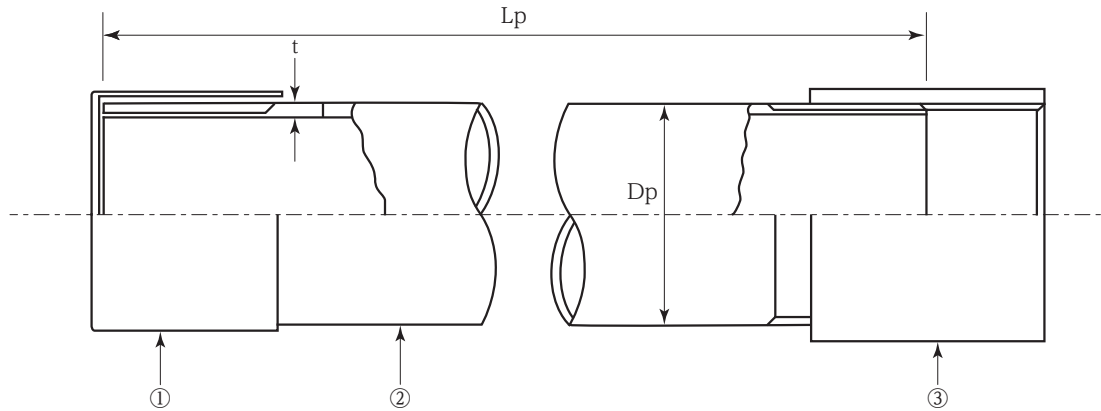

備考1. 鋼管の寸法許容差 (mm)

呼び径	外径 (Dp)	外径の許容差	肉厚 (t)	肉厚の許容差
125A	139.8	±0.8	4.5	+規定しない
150A	165.2	±0.8	5.0	-12.5%

鋼管の長さ (Lp) は5500mmとし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考2. 管は、JIS G 3442の規定値を満足するものとする。

備考3. ねじは、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の規定値を満足するものとする。

備考4. ソケットは、JIS B 2301 (ねじ込み式可鍛鉄製管継手) の規定値を満足するものとする。

摘 要	
1. 鋼管の種類 SGPW E-G* 2. 両管端仕様 ねじ付 ※耐溝状腐食鋼管 (SUPER SEAM)	
①	ねじ保護環
②	鋼管
③	ソケット
名 称	水道管用亜鉛めっき鋼管 (JIS G 3442)
御注文先	向先または用途
日本製鉄株式会社	
作成日	2019年4月1日
年 月 日	