


# 納入申請図

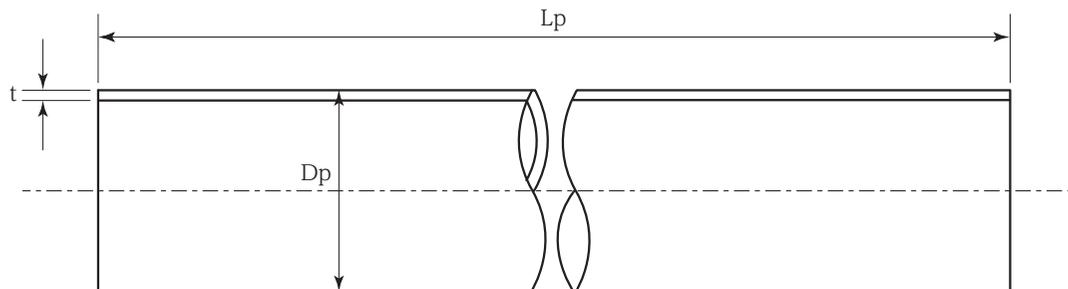

備考1. 鋼管の寸法許容差 (mm)

呼び径	外径 (Dp)	外径の許容差		肉厚 (t)	肉厚の許容差
		テーパねじを切る管	それ以外の管		
125A	139.8	±0.8	±1.4	4.5	+規定 しない -12.5%
150A	165.2	±0.8	±1.6	5.0	
200A	216.3	±1.0	±1.6	5.8	
250A	267.4	±1.3	±2.1	6.6	
300A	318.5	±1.5	±2.5	6.9	
350A	355.6	—	±2.8	7.9	
400A	406.4	—	±3.3	7.9	
450A	457.2	—	±3.7	7.9	
500A	508.0	—	±4.1	7.9	

\*呼び径350A以上の管の外径許容差は、周長測定でも可能であり、この場合の許容差は±0.5%とします。

鋼管の長さ ( $L_p$ ) は5500mmとし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考2. 管は、JIS G 3442の規定値を満足するものとする。

摘要	
1. 鋼管の種類 SGPW E-G*  2. 両管端仕様 プレナンド  ※耐溝状腐食鋼管 (SUPER SEAM)	
名称	水道管用亜鉛めっき鋼管 (JIS G 3442)
御注文先	向先または用途
日本製鉄株式会社	
作成日	2019年4月1日
年 月 日	