


納入申請図

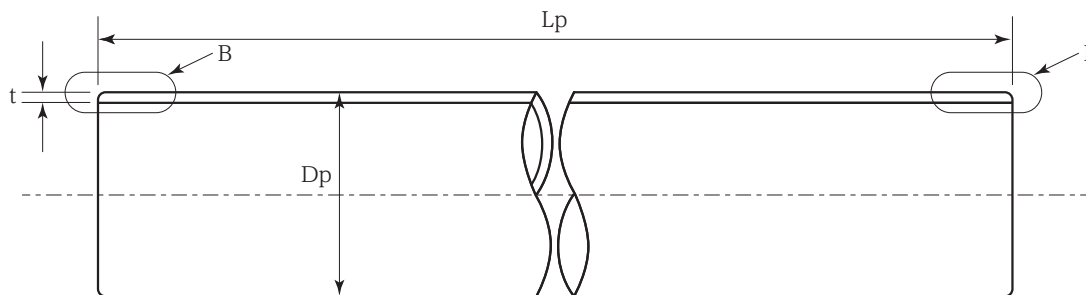


備考 1. 鋼管の寸法許容差 (mm)

呼び径 (B)	外径 (Dp)	外径の許容差		肉厚 (t)	肉厚の 許容差
		テーパねじを 切る管	それ以外の管		
15A	21.7	±0.5	±0.5	2.8	+規定 なし -12.5%
20A	27.2	±0.5	±0.5	2.8	
25A	34.0	±0.5	±0.5	3.2	
32A	42.7	±0.5	±0.5	3.5	
40A	48.6	±0.5	±0.5	3.5	
50A	60.5	±0.5	±0.6	3.8	
65A	76.3	±0.7	±0.8	4.2	
80A	89.1	±0.8	±0.9	4.2	
90A	101.6	±0.8	±1.0	4.2	
100A	114.3	±0.8	±1.1	4.5	

鋼管の長さ (Lp) は4000mmもしくは5500mmとし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考 2. 管は、JIS G 3442の規定値を満足するものとする。

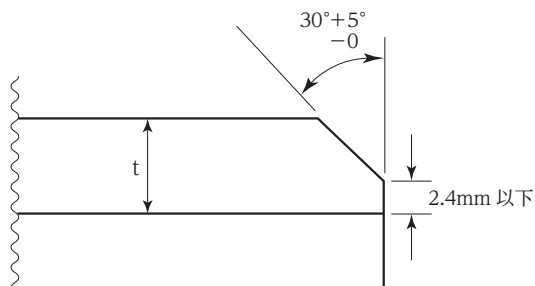

(B) 部 詳 細 図

摘 要	
1. 鋼管の種類 SGPW E-H	
2. 両管端仕様 ベベルエンド	
名 称	水道管用亜鉛めっき鋼管 (JIS G 3442)
御注文先	向先または用途
日本製鉄株式会社	
作成日	2019年4月1日
年 月 日	