


納入申請図

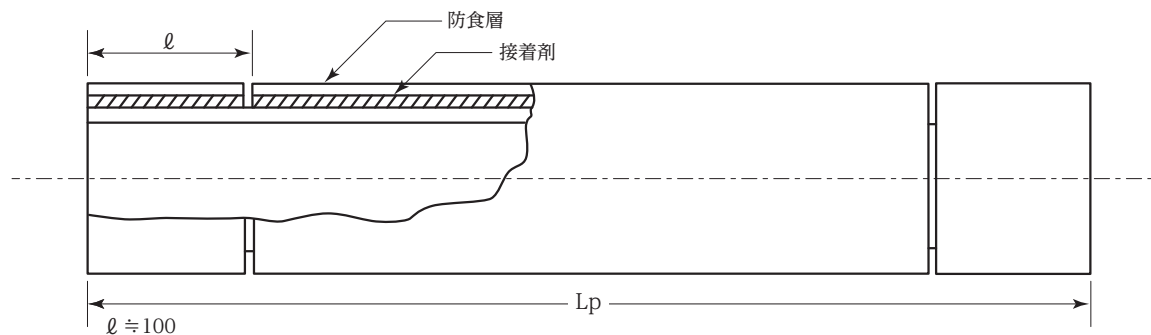

備考1. 鋼管の被覆厚さ (mm)

呼び径	被覆厚さ* (接着剤+防食層)
20A	1.5以上
25A	1.5以上
32A	1.5以上
40A	1.5以上
50A	1.5以上
65A	1.5以上
80A	1.5以上
100A	1.5以上

鋼管の長さ (Lp) は5500mmとし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考2. 管は、JIS G 3452の規定値を満足するものとする。

備考3. 消防法（危険物の規定に関する技術上の基準の細目を定める告示の第三条の二）に合致。

摘 要	
1. 鋼管の種類 JIS G 3452 (SGP 黒管)	
2. 塗覆装 記号：JIS G 3469 P1H 外面：一層接着型ポリエチレン被覆	
3. 両管端仕様 プレンエンド	
名 称	ポリエチレン被覆鋼管 (油輸送用外面一層被覆鋼管)
御注文先	向先または用途
日本製鉄株式会社	
作成日	2019年4月1日
年 月 日	