


# 納入申請図

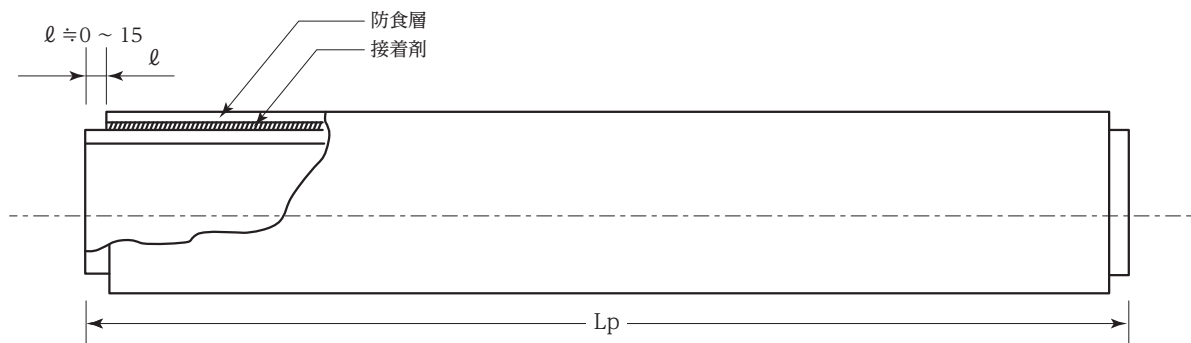

備考1. 鋼管の被覆厚さ (mm)

呼び径	被覆厚さ* (接着剤+防食層)	被覆厚さの許容差
15A	2.0	+規定しない -0.3
20A	2.0	
25A	1.8	
32A	1.8	
40A	1.8	
50A	1.8	
65A	1.8	
80A	1.8	
100A	1.8	

※ねじ継手の種類（例：被覆ねじ継手）によっては最大外径を規定する  
鋼管の長さ（ $L_p$ ）は5500mmとし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考2. 管は、JIS G 3452の規定値を満足するものとする。  
上記以外の管の場合は、事前に協議するものとする。

備考3. 被覆はJIS G 3469 P1Hを満足するものとする。但し被覆厚さは備考1によるものとする。

摘 要	
1. 鋼管の種類 JIS G 3452 (SGP 黒管)	
2. 塗覆装 記号：JIS G 3469 P1H 外面：一層接着型ポリエチレン被覆	
名 称	ポリエチレン被覆鋼管 (現地ねじ切り用)
御注文先	向先または用途
日本製鉄株式会社	
作成日	2019年4月1日
年 月 日	