


# 納入申請図

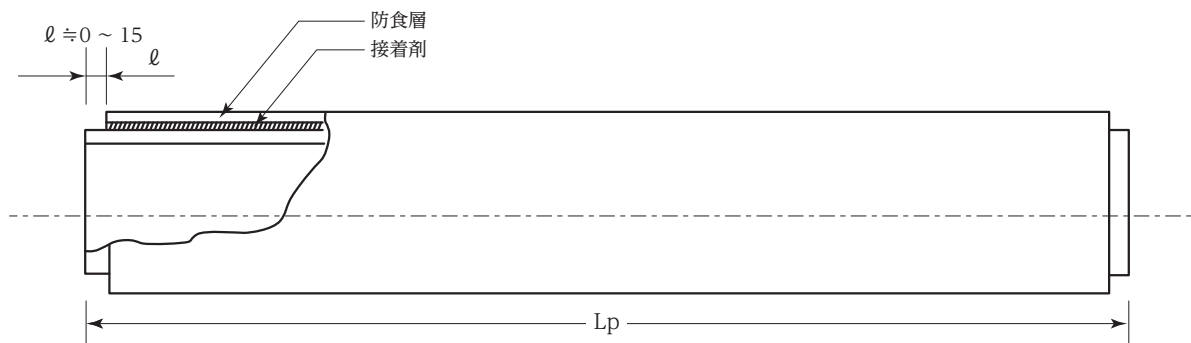

備考1. 鋼管の被覆厚さ (mm)

| 呼び径  | 被覆厚さ*<br>(接着剤+防食層) | 被覆厚さの許容差       |
|------|--------------------|----------------|
| 15A  | 2.0                | +規定しない<br>-0.3 |
| 20A  | 2.0                |                |
| 25A  | 1.8                |                |
| 32A  | 1.8                |                |
| 40A  | 1.8                |                |
| 50A  | 1.8                |                |
| 65A  | 1.8                |                |
| 80A  | 1.8                |                |
| 100A | 1.8                |                |

※ねじ継手の種類（例：被覆ねじ継手）によっては最大外径を規定する  
鋼管の長さ(Lp)は5500mmとし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考2. 管は、JIS G 3452の規定値を満足するものとする。  
上記以外の管の場合は、事前に協議するものとする。

備考3. 被覆はJIS G 3469 P1Hを満足するものとする。但し被覆厚さは備考1によるものとする。

| 摘 要  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. 鋼管の種類<br>JIS G 3452 (SGP白管)<br>2. 塗覆装<br>記号：JIS G 3469 P1H<br>外面：一層接着型ポリエチレン被覆<br>3. 両管端仕様<br>ベベルエンド又はプレナムエンド |                         |
| 名 称  | ポリエチレン被覆鋼管<br>(現地ねじ切り用) |
| 御注文先   | 向先または用途                 |
| 日本製鉄株式会社   |                         |
| 作成日  | 2019年4月1日               |
| 年 月 日  |                         |