


納入申請図

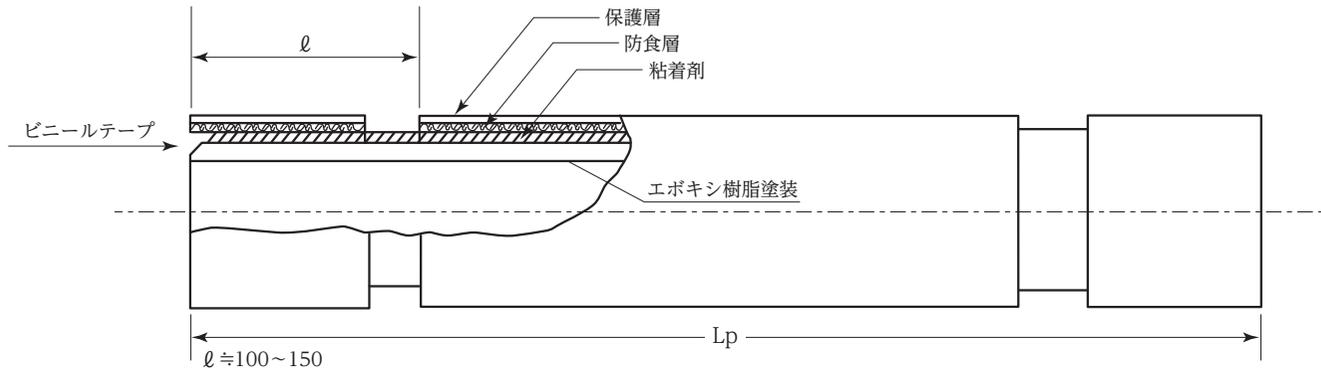

備考1. 鋼管の被覆厚さ (mm)

呼び径	粘着剤		防食層		保護層	
	厚さ	厚さ	許容差	厚さ	許容差	
15A	0.2	0.6	+規定しない -0.2	1.0	+規定しない -0.3	
20A	0.2	0.6		1.0		
25A	0.2	0.6		1.0		
32A	0.2	0.6		1.0		
40A	0.2	0.6		1.0		
50A	0.2	0.6		1.0		
65A	0.2	0.6		1.0		
80A	0.2	0.6		1.0		
90A	0.2	0.6		1.0		
100A	0.3	0.8		1.1		
125A	0.3	0.8	1.1			
150A	0.3	0.9	1.2	+規定しない -0.4		
200A	0.3	1.1	1.5			
250A	0.5	1.2	1.6			
300A	0.5	1.2	1.7			
350A	0.5	1.2	2.0			
400A	0.5	1.2	2.0	+規定しない -0.5		
450A	0.5	1.3	2.0			
500A	0.5	1.3	2.0			
550A	0.5	1.3	2.0			
600A	0.5	1.3	2.0			

鋼管の長さ (Lp) は5500mm~14000mm (~300Aは5500mm標準) とし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考2. 管は、JIS G 3452又はJIS G 3457及び、JIS G 3454の規定値を満足するものとする。上記以外の管の場合は、事前に協議するものとする。

摘 要	
1. 鋼管の種類 JIS G 3452 (SGP) JIS G 3454 (STPG) JIS G 3457 JIS G 3460 2. 塗覆装 記号: JIS G 3469 P2S 外面: 二層粘着型ポリエチレン被覆 内面: エポキシ樹脂塗装	
名 称	ポリエチレン被覆鋼管 (溶接用)
御注文先	向先または用途
日本製鉄株式会社	
作成日	2019年4月1日
年 月 日	