


納入申請図

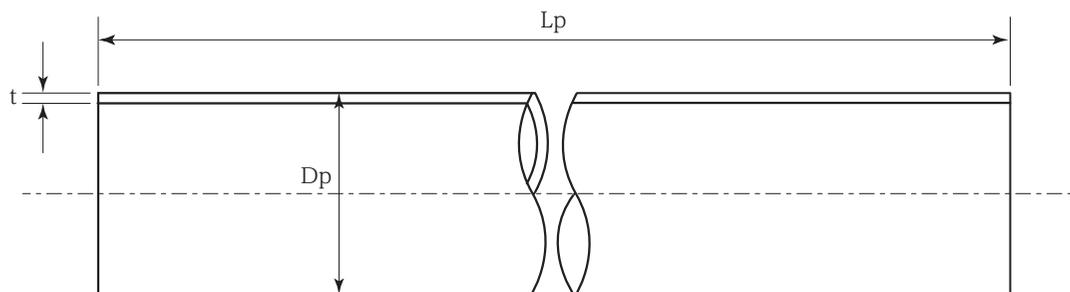

備考1. 鋼管の寸法許容差 (mm)

呼び径	外径 (D_p)	外径の許容差		肉厚 (t)	肉厚の 許容差
		テーパねじを 切る管	それ以外の管		
15A	21.7	± 0.5	± 0.5	2.8	+規定 なし -12.5%
20A	27.2	± 0.5	± 0.5	2.8	
25A	34.0	± 0.5	± 0.5	3.2	
32A	42.7	± 0.5	± 0.5	3.5	
40A	48.6	± 0.5	± 0.5	3.5	
50A	60.5	± 0.5	± 0.6	3.8	
65A	76.3	± 0.7	± 0.8	4.2	
80A	89.1	± 0.8	± 0.9	4.2	
90A	101.6	± 0.8	± 1.0	4.2	
100A	114.3	± 0.8	± 1.1	4.5	

鋼管の長さ (L_p) は5500mmとし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考2. 管は、JIS G 3452の規定値を満足するものとする。

摘 要	
1. 鋼管の種類 SGP E-H 黒管	
2. 両管端仕様 ブレンエンド	
名 称	配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3452)
御注文先	向先または用途
日本製鉄株式会社	
作成日	2019年4月1日
年 月 日	