


納入申請図

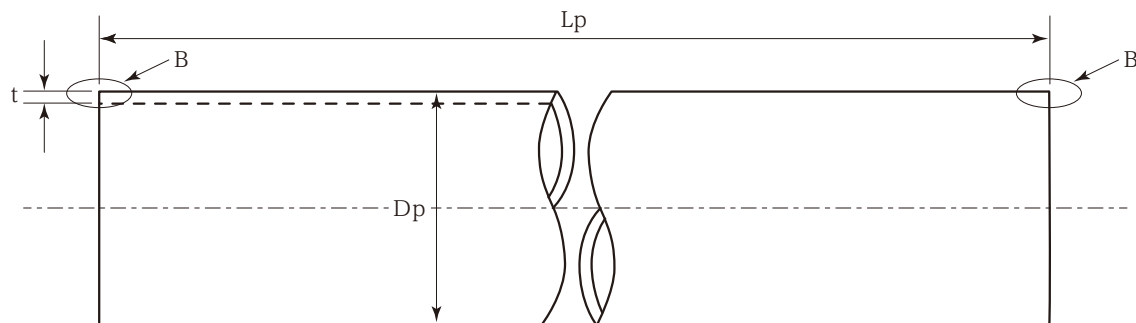


備考1. 鋼管の寸法許容差 (mm)

呼び径 (B)	外径 (Dp)	外径の許容差	内面 (t)	肉厚の許容差
32A	42.7	±0.5	3.5	+規定しない -12.5%
40A	48.6	±0.5	3.5	
50A	60.5	±0.5	3.8	
65A	76.3	±0.7	4.2	
80A	89.1	±0.8	4.2	
100A	114.3	±0.8	4.5	
125A	139.8	±0.8	4.5	
150A	165.2	±0.8	5.0	
200A	216.3	±1.0	5.8	

鋼管の長さ (Lp) は5500mmとし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考2. 管は、JIS G 3452の規定値を満足するものとする。

備考3. 塗装は、日本水道鋼管協会規格 (WSP 032-2006) の規定値を満足するものとする。

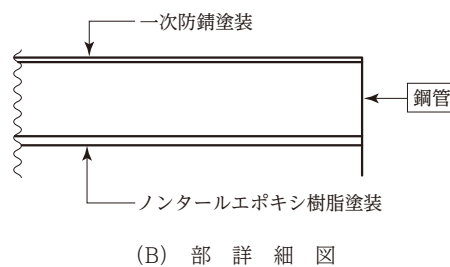

摘要	
1. 鋼管の種類 JIS G 3452 (SGP)	
3. 塗装 記号: SGP-NTA 内面: ノンタールエポキシ樹脂塗装 300μm以上 外面: 一次防錆塗装 15μm以上	
2. 両管端仕様 プレンエンド	
名称	排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管
御注文先	向先または用途
日本製鉄株式会社	
作成日	2023年10月1日
年 月 日	