


納入申請図

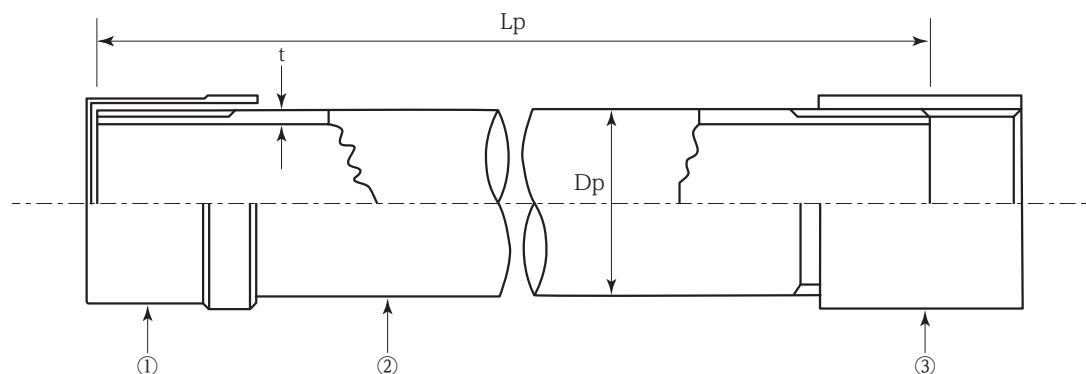

備考1. 鋼管の寸法許容差 (mm)

呼び径	外径 (Dp)	外径の許容差	肉厚 (t)	肉厚の許容差
15A	21.7	±0.5	2.8	+ 規定なし - 12.5%
20A	27.2	±0.5	2.8	
25A	34.0	±0.5	3.2	
32A	42.7	±0.5	3.5	
40A	48.6	±0.5	3.5	
50A	60.5	±0.5	3.8	
65A	76.3	±0.7	4.2	
80A	89.1	±0.8	4.2	
90A	101.6	±0.8	4.2	
100A	114.3	±0.8	4.5	

鋼管の長さ (Lp) は4000mmもしくは5500mmとし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考2. 管は、JIS G 3452の規定値を満足するものとする。

備考3. ねじは、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の規定値を満足するものとする。

備考4. ソケットは、JIS B 2301 (ねじ込み式可鍛铸铁製管継手) の規定値を満足するものとする。

摘 要	
1. 鋼管の種類 SGP E-H 白管	
2. 両管端仕様 ねじ付	
①	ねじ保護環
②	鋼管
③	ソケット
名 称	配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3452)
御注文先	向先または用途
日本製鉄株式会社	
作成日	2019年4月1日
年 月 日	